


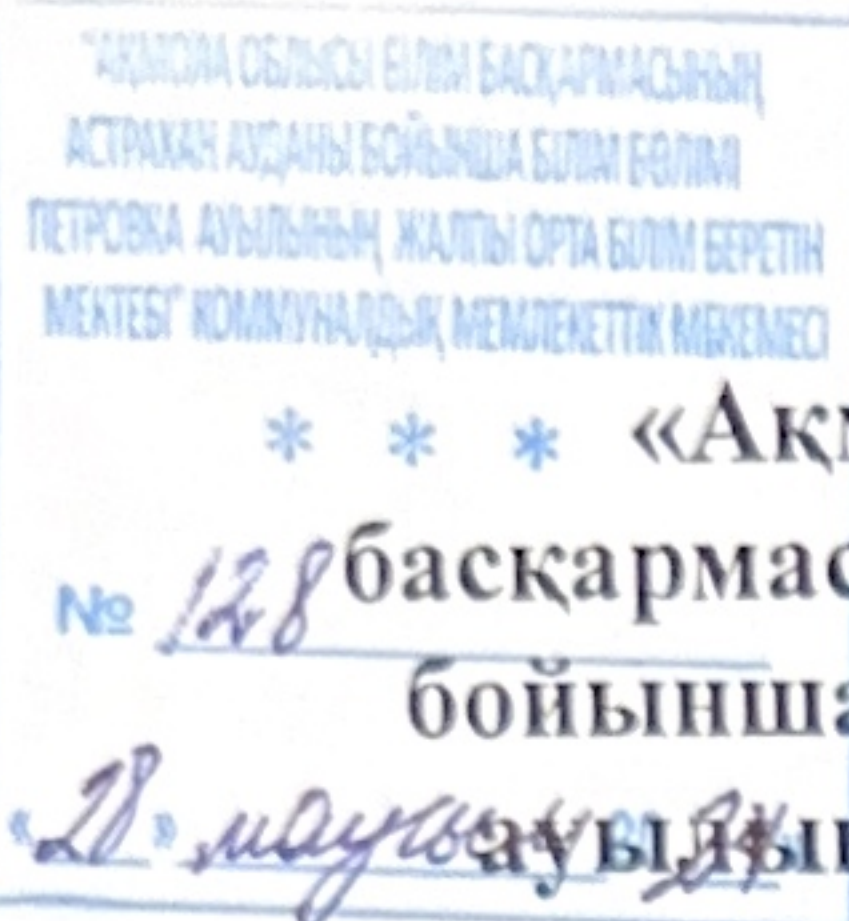

* * * «Ақмола облысы білім
басқармасының Астрахан ауданы
бойынша білім бөлімі Петровка
ауылының жалпы орта білім
беретін мектебі»КММ

КГУ «Общеобразовательная школа
села Петровка отдела образования
по Астраханскому району
управления образование
Акмолинской области»

**Начальнику РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского
района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской
области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан» Сералиеву А.Б.**

Рассмотрев предписание об устранении нарушений №31 от 05 мая 2024 года сообщаем, что все указанные нарушения были устранены в указанные сроки, по пунктам 4, 8, 28, 62, 95, 121.

По пункту 4 кочегары были уволены от 1 мая 2024 года.

По пункту 8 план эвакуации приведён в соответствие требованиям.

По пункту 28 установлена автоматическая пожарная сигнализация в спортивном зале, в помещении раздевалки и кабинете №14.

По пункту 62 на всех дверях эвакуационных выходов световые знаки пожарной безопасности «Выход» приведены в технически-исправное состояние, установлена световая индикация. Акт выполненных работ прилагается.

По пункту 95 топливо с территории школы вывезено. Фото прилагается.

По пункту 121 прилагается эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики, договор АПС и акт выполненных работ.

Директор школы



Ищанова З.Т.